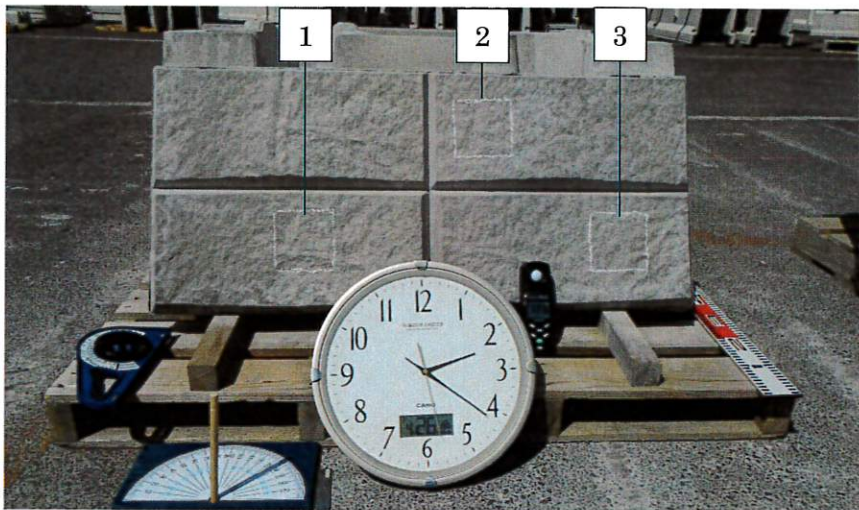


## テクスチャー証明書

インフラテック株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「レグストーン」の輝度の標準偏差（平均）は、次の通りであることを証明します。

輝度の標準偏差(平均) 15



製品名 : レグストーン  
規格寸法 : 縦 500mm×横 998mm  
製造日 : 2019 年 2 月 20 日  
撮影日時 : 2019 年 4 月 26 日 午後 2 時 21 分  
撮影時天候 : 晴れ  
撮影時照度 : 69,100(lx)  
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30  
備考 :

令和 元年 5 月 30 日

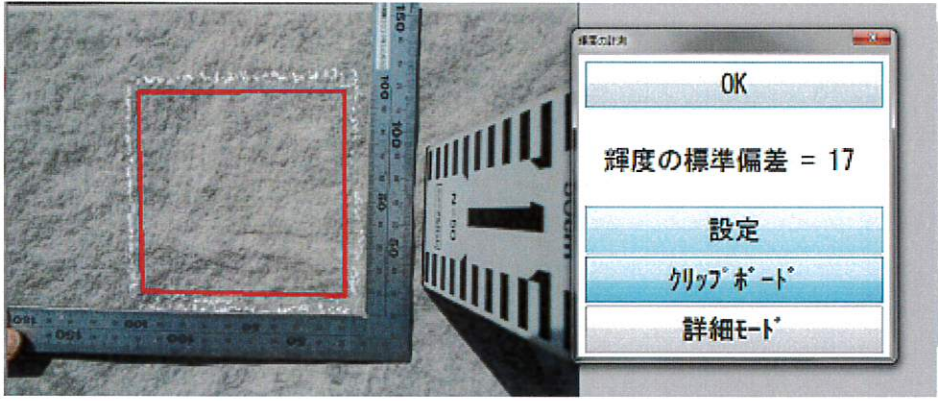
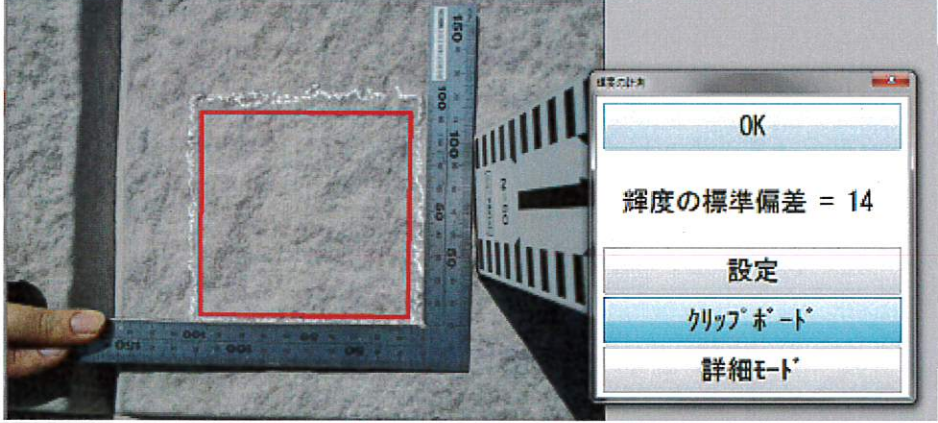
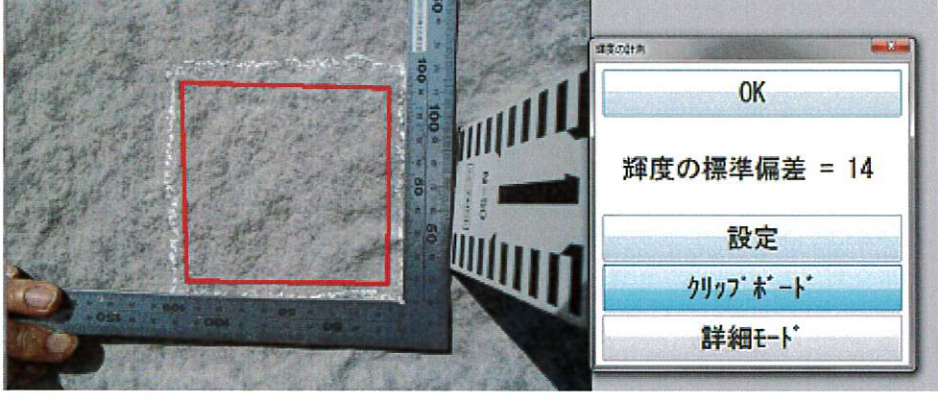
公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会 長

本 田 夫 士



輝度の標準偏差 判定書

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <p>会社名</p>          | <p>インフラテック株式会社</p>   |  |
| <p>製品名</p>          | <p>レグストーン</p>  |  |
| <p>解析結果<br/>(1)</p> |   |  |
| <p>解析結果<br/>(2)</p> |  |  |
| <p>解析結果<br/>(3)</p> |  |  |
| <p>輝度の標準偏差 (平均)</p> | <p>15</p>  |  |